V-CABLE

BRTVENI ELEMETI HSI 150

UPUTA ZA MONTAŽU

Kebelsku uvodnicu otvoriti neposredno prije polaganja kabela da se spriječi prljanje tijekom građevinskih radova.

1. Skinuti brtveni poklopac

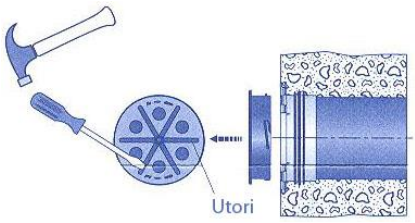

Brtveni poklopac skinuti zakretanjem ulijevo pomoću ključa SLS 6G ili priručnim alatom prema slici.
Ne udarati čekičem po vanjskom poklopcu!

Važno -Kod uvodnica za TS (debljine zida do 150 mm) izbiti čekičem slijepi unutarnji poklopac.

Očistiti brtvenu plohu i unutrašnjost uvodnice. Koristiti sredstvo za čišćenje kabela (preporučamo sredstvo Rivolta M.T.X 60 forte, tip: KRMTX).

2. Montirati brtveni element

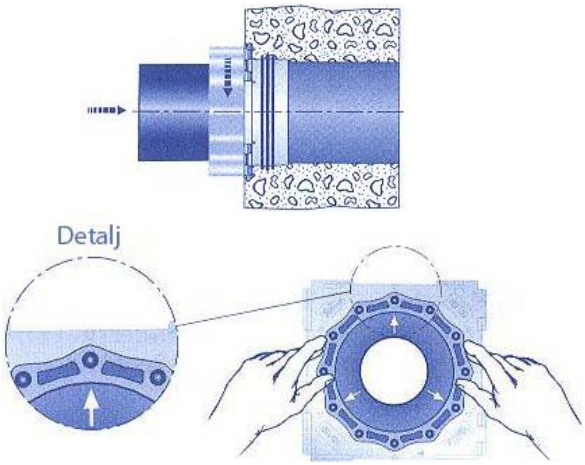

Uložiti brtveni element u bajonet dosjed uvodnice i zakrenuti udesno do graničnika (crvena matica nesmije biti pritegnuta).
Za ispravnu montažu moraju se poklopiti 3 strelice na brtvenom elementu sa strelicama na okviru uvodnice.
Potom čvrsto zategnuti crvenu maticu udesno sve dok ne nalegne na uvodnicu (ručno ili pomoću ključa SLS 6G).

Važno:
Rezervne uvodnice koje nisu otvorene (s kontrolnom naljepnicom) su trajno vodotijesne.
Ukoliko se uvodnica otvori, za ponovno zatvaranje treba koristiti novi brtveni poklopac *HSI 150-DT.*

3. Toploskupljajući postupak

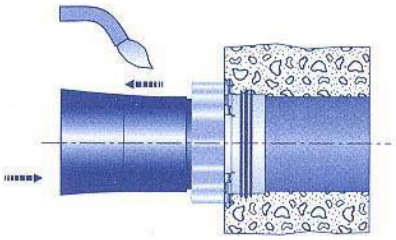

Navuči toploskupljajuće cijevi na uvodnicu, te provuči kabele. Toploskupljajući postupak započeti na uvodnici (temperatura skupljanja ca. 120-140^{0}C).

Važno - Kabeli se moraju postaviti centrično u uvodni otvor pri postupku zagrijavanja. Kabele treba centrirati s isporučenom trakom za centriranje HSI-ZB.
Konačno ohladiti brtveni spoj.

Preostale uvode na brtvenom elementu (D3/58 ili D7/33) zatvoriti brtvenim čepovima VS58/60 ili VS32/34.

VAŽNO: Kabeli ne smiju opterećivati brtveni element silom ili momentom, potrebno ih je poduprijeti neposredno pored brtvenog elementa (cigle ili sl.)

ELSIS d.o.o.
Mašekova 9
10000 ZAGREB-HRVATSKA

FAX (+385 1) 2430 261
E-mail elsis@elsis.hr
Web www.elsis.hr

Telefon (+385 1) 2430 262
Mobitel 098 206 737
098 910 0805

05/2013